Screener für bullische und/oder bärische Engulfing-Muster
Screener für alle Zeiteinheiten
Intraday Screener für mehrere kurze Zeiteinheiten

Den Markt nach bullischen und/oder bärischen Engulfing-Mustern durchsuchen.

Alle unsere Videoanleitungen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:
https://youtu.be/OiWdxWVEWsY

I. Bedienungsanleitung


Die Erkennungskriterien gelten für beide Screener. Die Auswahl der Zeiteinheiten betrifft nur den Multi-Timeframe-Screener.


Der Screener für alle Zeiteinheiten scannt die im Dropdown-Menü gewählte Zeiteinheit.

Der Multi-Timeframe-Screener sucht gleichzeitig in den aktivierten Zeiteinheiten: 1, 2, 5, 15 und 30 Minuten; 1, 2 und 4 Stunden. Die Zeiteinheit im Dropdown-Menü beeinflusst diese Suchen nicht; sie bestimmt die Zeiteinheit des aus den Ergebnissen geöffneten Charts.

Die Signale ändern sich während der Bildung der aktuellen Kerze und können vor Kerzenschluss verschwinden. Dies gilt auch für die Bestätigungskerze, wenn dieser Filter aktiv ist.

Die folgenden Suchkriterien werden im Menü „Variablen“ eingestellt:🔧

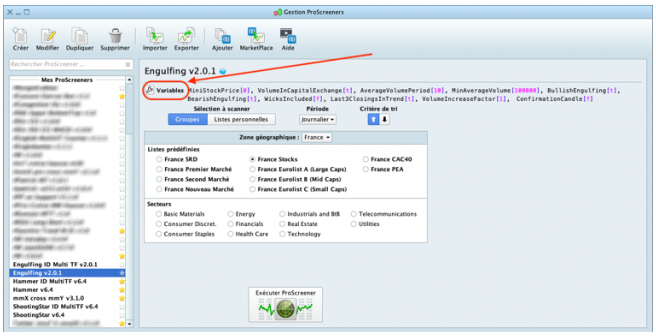

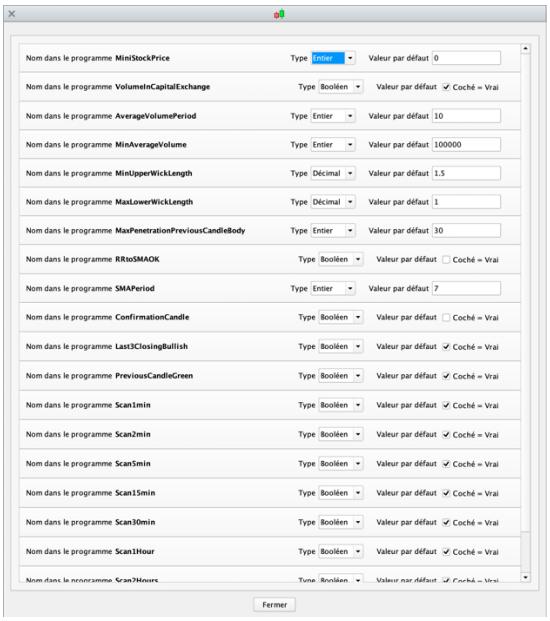

Die Werte in den Screenshots sind Beispiele. Wählen Sie Einstellungen passend zu Ihrer Nutzung.

Allgemeine Filter auf Tagesbasis, unabhängig von der gescannten Zeiteinheit:

- MiniStockPrice = Mindestkurs der gesuchten Aktien.

- VolumeInCapitalExchange = durchschnittliches Volumen als gehandelter Geldbetrag (aktiviert) oder Anzahl gehandelter Aktien (deaktiviert). Die Mittelung begrenzt den Einfluss einer einzelnen Volumenspitze.

- AveragePeriod = Periode des durchschnittlichen Volumens in Tageskerzen.

- MinAverageVolume = durchschnittliches Mindestvolumen in der durch VolumeInCapitalExchange gewählten Einheit.

Einstellbare Erkennungskriterien

- BullishEngulfing = aktiviert die Suche nach bullischen Engulfing-Mustern: Der Körper einer bullischen Kerze umschließt den Körper der vorherigen bärischen Kerze. Gleichheit an einer Grenze ist zulässig. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus.

- BearishEngulfing = aktiviert die Suche nach bärischen Engulfing-Mustern: Der Körper einer bärischen Kerze umschließt den Körper der vorherigen bullischen Kerze. Gleichheit an einer Grenze ist zulässig. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus.

- WicksIncluded = bei gesetztem Häkchen muss der Körper der Engulfing-Kerze die gesamte vorherige Kerze einschließlich ihrer Schatten umschließen. Andernfalls muss nur deren Körper umschlossen sein.

- Last3ClosingsInTrend = Filter für drei nacheinander tiefere Schlusskurse vor einem bullischen Engulfing oder höhere Schlusskurse vor einem bärischen Engulfing. Die Farben dieser Kerzen spielen keine Rolle. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus.

- VolumeIncreaseFactor = Mindestverhältnis zwischen dem Volumen der Engulfing-Kerze und dem der vorherigen Kerze. Beispiel: 1,5 verlangt mindestens das 1,5-Fache des vorherigen Volumens; 1 mindestens dasselbe Volumen; 0 deaktiviert den Volumenfilter.

- ConfirmationCandle = verlangt die Bestätigung durch die unmittelbar folgende Kerze: Ihr Schlusskurs muss über dem der bullischen Engulfing-Kerze bzw. unter dem der bärischen Engulfing-Kerze liegen. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus. Der Screener sucht dann das Engulfing auf der vorherigen Kerze und die Bestätigung auf der aktuellen. Ohne Bestätigung sucht er das Engulfing auf der aktuellen Kerze.

- Scan1min bis Scan4Hours = aktiviert die zu scannenden Zeiteinheiten, nur im Multi-Timeframe-Screener. Häkchen gesetzt = Zeiteinheit ein; nicht gesetzt = aus.

Sortierung der Screener-Ergebnisse

Die Aktien werden zur leichteren Orientierung in der Liste sortiert. Die Sortierung unterscheidet sich zwischen den beiden Screenern.

Screener für alle Zeiteinheiten

Die Spalte „Long / Short“ sortiert die Ergebnisse wie folgt:

- 1 = bullisches Engulfing
- 2 = bärisches Engulfing

Intraday Multi-Timeframe-Screener

Die Spalte „UT - Long / Short“ zeigt Zeiteinheit und Signalrichtung. Erkennen mehrere Zeiteinheiten ein Signal für dieselbe Aktie, wird die niedrigste Zeiteinheit verwendet.

- 11 = 1 Min. – bullisches Engulfing
- 12 = 1 Min. – bärisches Engulfing
- 21 = 2 Min. – bullisches Engulfing
- 22 = 2 Min. – bärisches Engulfing
- 31 = 5 Min. – bullisches Engulfing
- 32 = 5 Min. – bärisches Engulfing
- 41 = 15 Min. – bullisches Engulfing
- 42 = 15 Min. – bärisches Engulfing
- 51 = 30 Min. – bullisches Engulfing
- 52 = 30 Min. – bärisches Engulfing
- 61 = 1 Stunde – bullisches Engulfing
- 62 = 1 Stunde – bärisches Engulfing
- 71 = 2 Stunden – bullisches Engulfing
- 72 = 2 Stunden – bärisches Engulfing
- 81 = 4 Stunden – bullisches Engulfing
- 82 = 4 Stunden – bärisches Engulfing



Hinweis: Verwenden Sie im Screener und Indikator dieselben Erkennungsparameter in derselben Zeiteinheit, um dieselben Engulfing-Muster zu erhalten.

WARNHINWEIS

Die angebotenen Werkzeuge (Indikatoren und Screener) stellen keine Anlageberatung dar. Sie ermöglichen es Nutzern, bestimmte Chartformationen zu erkennen.

Anlagen an den Finanzmärkten bergen Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.

Der Nutzer versteht und akzeptiert, dass die Verwendung dieser Werkzeuge ausschließlich in seiner eigenen Verantwortung liegt. P2C Trading übernimmt keine Haftung für deren Verwendung oder daraus entstehende Folgen.