Screener doppio minimo W

Screener doppio minimo / W per ProRealTime. Indicatore W incluso.
Funziona su tutti i timeframe; utilizzo preferibile su grafici a 15 minuti o superiori.

Videoguida sul nostro canale YouTube:
https://youtu.be/uT43HRnlaOs


I. Guida all'uso


Lo Screener cerca configurazioni a doppio minimo (W), prima o durante la rottura della linea del collo.
I parametri consentono di adattare i criteri di ricerca.
Il doppio minimo è una figura di inversione rialzista ricercata dopo un ribasso del titolo.

Criteri fissi

- la configurazione a W viene cercata nelle ultime 50 candele, sui corpi ed escludendo le ombre;
- il massimo delle 50 candele precedenti la figura è superiore all'obiettivo teorico del W;
- la linea del collo è definita dai corpi delle candele sul massimo centrale;
- da quel massimo centrale, nessuna candela precedente ha aperto o chiuso sopra la linea del collo; la candela in corso può superarla e costituisce quindi la rottura;
- i due minimi distano almeno 10 candele.

I seguenti parametri si regolano nel menu «Variables»:🔧

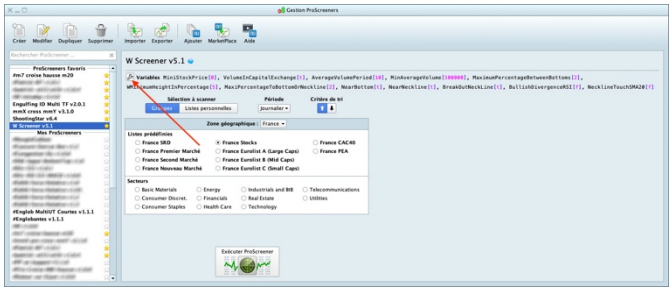

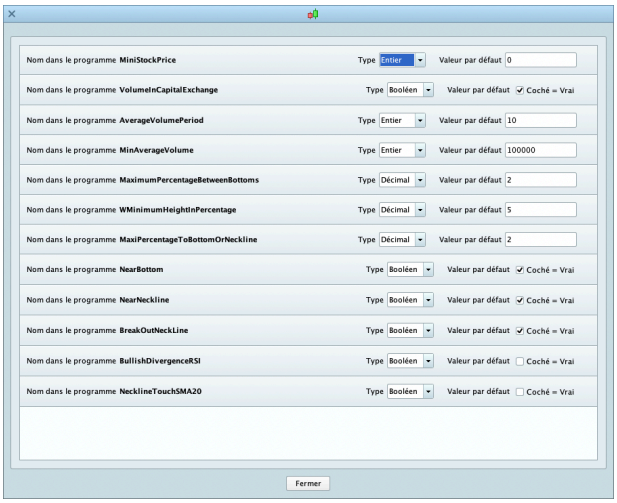

I valori mostrati sono esempi, non impostazioni ottimali o consigliate. Scegliere valori adatti ai propri criteri.

Filtri generali sul timeframe giornaliero

- MiniStockPrice = prezzo minimo dei titoli ricercati.

- VolumeInCapitalExchange = calcola il volume medio come controvalore scambiato (selezionato) o numero di azioni scambiate (deselezionato). La media limita l'effetto di picchi di volume isolati.

- AveragePeriod = periodo del volume medio, in candele giornaliere.

- MinAverageVolume = volume medio minimo, espresso in numero di azioni o controvalore scambiato secondo VolumeInCapitalExchange.

Questi filtri consentono di selezionare il livello di liquidità desiderato. Utilizzano dati giornalieri, indipendentemente dal timeframe di ricerca del W.

Criteri di ricerca configurabili

- MaximumPercentageBetweenBottoms = scostamento massimo tra i due minimi, in percentuale del primo minimo.

- WMinimumHeightInPercentage = altezza minima del W, in percentuale del primo minimo. L'obiettivo teorico si ottiene proiettando l'altezza del W sopra la linea del collo; non rappresenta un guadagno garantito.

- MaxiPercentageToBottomOrNeckline = distanza percentuale massima del prezzo corrente dal primo minimo o dalla linea del collo, utilizzata dai due filtri seguenti.

- NearBottom = seleziona i titoli il cui prezzo corrente si trova al massimo X % sopra il primo minimo. X è definito da MaxiPercentageToBottomOrNeckline. Selezionato = attivato; deselezionato = disattivato.

- NearNeckline = seleziona i titoli il cui prezzo corrente si trova al massimo X % sotto la linea del collo. X è definito da MaxiPercentageToBottomOrNeckline. Selezionato = attivato; deselezionato = disattivato.

- BreakOutNeckLine = seleziona i titoli il cui prezzo rompe al rialzo la linea del collo. Selezionato = attivato; deselezionato = disattivato. I tre filtri di posizione sono combinati con un O logico: almeno una condizione selezionata deve essere soddisfatta. Se tutti sono deselezionati, vengono accettate tutte le fasi.

- BullishDivergenceRSI = seleziona le configurazioni con divergenza rialzista dell'RSI a 14 periodi tra i due minimi. Selezionato = attivato; deselezionato = disattivato.

- NecklineTouchSMA20 = seleziona le configurazioni in cui l'ombra della candela sul massimo centrale tocca la media mobile semplice a 20 periodi (SMA20). Selezionato = attivato; deselezionato = disattivato.

Classificazione dei risultati

I risultati sono classificati nella colonna «Bottom / Neckline / BO»:

- 0 = prezzo nella zona intermedia del W;
- 1 = prezzo vicino ai minimi;
- 2 = prezzo vicino alla linea del collo;
- 3 = rottura della linea del collo in corso.



Usare gli stessi parametri comuni nello Screener e nell'Indicatore, sullo stesso timeframe, per ritrovare le rilevazioni sul grafico.

II. Osservazioni e suggerimenti

Le impostazioni possono essere adattate al timeframe, al titolo e all'orizzonte di ricerca.
I valori seguenti illustrano due possibili configurazioni. Non sono impostazioni ottimali né raccomandazioni.
Esempio sul timeframe giornaliero:

- Altezza minima del W = 5 %
- Scostamento massimo tra i minimi = 2 %

Esempio per una ricerca intraday:

- Altezza minima del W = 3 %
- Scostamento massimo tra i minimi = 1 %

Lo scopo è utilizzare criteri adatti all'orizzonte temporale previsto.

Il filtro di divergenza rialzista dell'RSI seleziona le configurazioni che presentano questa caratteristica.

Prima della rottura della linea del collo, il W rimane una figura potenziale. La rottura conferma la figura. Le rilevazioni evolvono durante la formazione della candela e possono cambiare prima della chiusura.

AVVERTENZA

Gli strumenti proposti (indicatori e screeners) non costituiscono consulenza in materia di investimenti, ma consentono di individuare specifiche configurazioni grafiche.
L'investimento sui mercati finanziari comporta rischi che possono arrivare alla perdita totale del capitale.
L'utente comprende e accetta di utilizzare questi strumenti sotto la propria esclusiva responsabilità. P2C Trading declina ogni responsabilità per il loro utilizzo e per le conseguenze che ne potrebbero derivare.