Screener für Handelsspannen

Alle Videoanleitungen auf unserem YouTube-Kanal:
https://youtu.be/kF8nvJ448yg


I. Bedienungsanleitung

Sucht Aktien innerhalb einer Handelsspanne (Range) oder mit laufendem Ausbruch nach oben oder unten, je nach gewählten Filtern. Die Erkennung ändert sich während der Kerzenbildung und kann vor Kerzenschluss noch variieren.

Funktioniert in allen Zeiteinheiten; empfohlen werden 4 Stunden und höher.

Feste Kriterien:
- untersucht die letzten 150 Kerzen,
- Hochpunkte müssen mindestens 15 Kerzen auseinanderliegen,
- Tiefpunkte müssen mindestens 15 Kerzen auseinanderliegen,
- Schlüsselpunkte basieren auf Kerzenkörpern (Schluss / Eröffnung), nicht auf Dochten.

Folgende Parameter lassen sich im Menü „Variables“ einstellen 🔧:🔧

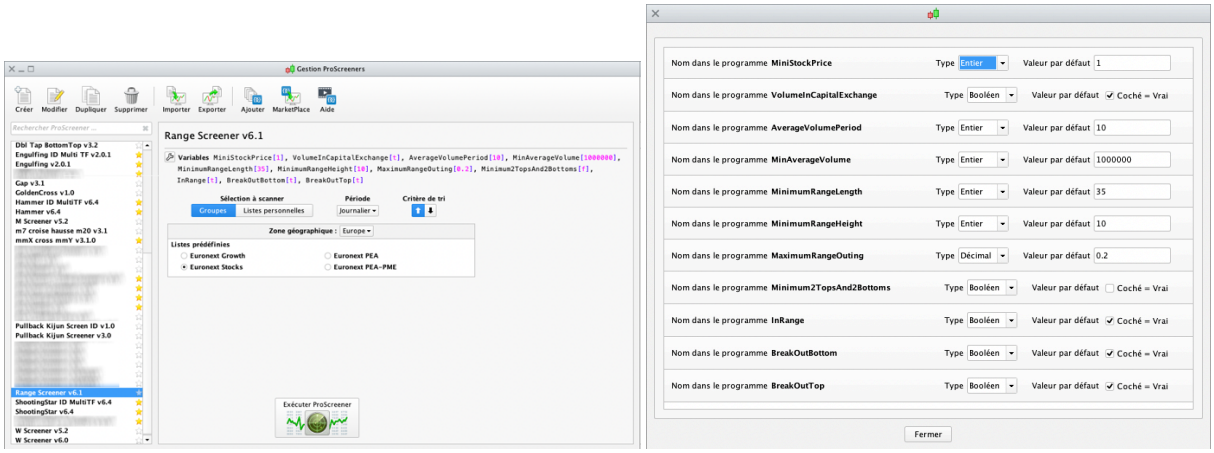

Die gezeigten Werte sind Beispiele, keine optimalen oder empfohlenen Einstellungen. Wählen Sie Werte, die Ihren Kriterien entsprechen.

Allgemeine Filterung auf Tagesbasis, unabhängig von der Suchzeiteinheit:

- MiniStockPrice = Mindestkurs der gesuchten Aktien.
- VolumeInCapitalExchange = berechnet das mittlere Volumen als gehandelten Geldwert (angekreuzt) oder Anzahl gehandelter Aktien (nicht angekreuzt).
- AveragePeriod = Zeitraum für das durchschnittliche Volumen, in Tageskerzen.
- MinAverageVolume = durchschnittliches Mindestvolumen, je nach VolumeInCapitalExchange als Anzahl von Aktien oder gehandelter Geldwert angegeben.

Diese Filter gewährleisten eine Mindestliquidität der vom Screener gefundenen Aktien.

Einstellbare Suchkriterien:

- MinimumRangeLength = Mindestlänge der Range, in Kerzen.

- MinimumRangeHeight = Mindesthöhe der Range, als prozentualer Abstand zwischen Unter- und Obergrenze.

- MaximumRangeOuting = maximales Überschreiten der Range nach oben oder unten, als Vielfaches ihrer Höhe. Beispiel: 0,2 begrenzt Überschreitungen auf 0,2 × die Rangehöhe. Es zählen nur Kerzenkörper (Schluss- oder Eröffnungskurse), keine Dochte.

- Minimum2TopsAnd2Bottoms = verlangt mindestens zwei Berührungen der Ober- und zwei der Untergrenze, abwechselnd Hoch und Tief. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.

- InRange = verlangt einen aktuellen Kurs innerhalb der Range. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.

- BreakOutBottom = verlangt einen laufenden Ausbruch unter die Range-Untergrenze. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.

- BreakOutTop = verlangt einen laufenden Ausbruch über die Range-Obergrenze. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.

Sind InRange, BreakOutBottom und BreakOutTop alle nicht angekreuzt, werden nur Aktien mit aktuellem Kurs innerhalb der Range ausgewählt, wie wenn nur InRange angekreuzt ist.

Klassifizierung der Ergebnisse

Die Spalte „High / Low / BO“ zeigt die Kursposition oder den erkannten Ausbruch mit diesen Codes:

- 1 = Kurs in der oberen Hälfte der Range
- 2 = Kurs in der unteren Hälfte der Range
- 10 = Ausbruch über die Range-Obergrenze
- 20 = Ausbruch unter die Range-Untergrenze

HINWEIS: Verwenden Sie im Screener und Indikator dieselben Erkennungsparameter, um dieselben Konstellationen im Chart wiederzufinden.



RISIKOHINWEIS

Die angebotenen Werkzeuge (Indikatoren und Screener) stellen keine Anlageberatung dar. Sie dienen dazu, bestimmte Chartformationen zu erkennen.
Investitionen an den Finanzmärkten sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.
Der Nutzer versteht und akzeptiert, dass er diese Werkzeuge ausschließlich auf eigene Verantwortung verwendet. P2C Trading übernimmt keine Haftung für deren Nutzung oder die daraus entstehenden Folgen.