Screener di trading range

Tutte le nostre videoguide sul nostro canale YouTube:
https://youtu.be/kF8nvJ448yg

I. Guida all'uso


Cerca titoli all'interno di un trading range o in fase di rottura al rialzo o al ribasso, secondo i filtri scelti. La rilevazione evolve durante la formazione della candela e può cambiare prima della chiusura.

Funziona su tutti i timeframe; si consigliano quelli da 4 ore in su.

Criteri fissi:

- analizza le ultime 150 candele,
- i massimi devono essere distanziati di almeno 15 candele,
- i minimi devono essere distanziati di almeno 15 candele,
- i punti chiave sono rilevati sui corpi delle candele (chiusura / apertura), non sulle ombre.

I seguenti parametri si regolano nel menu «Variables» 🔧:🔧

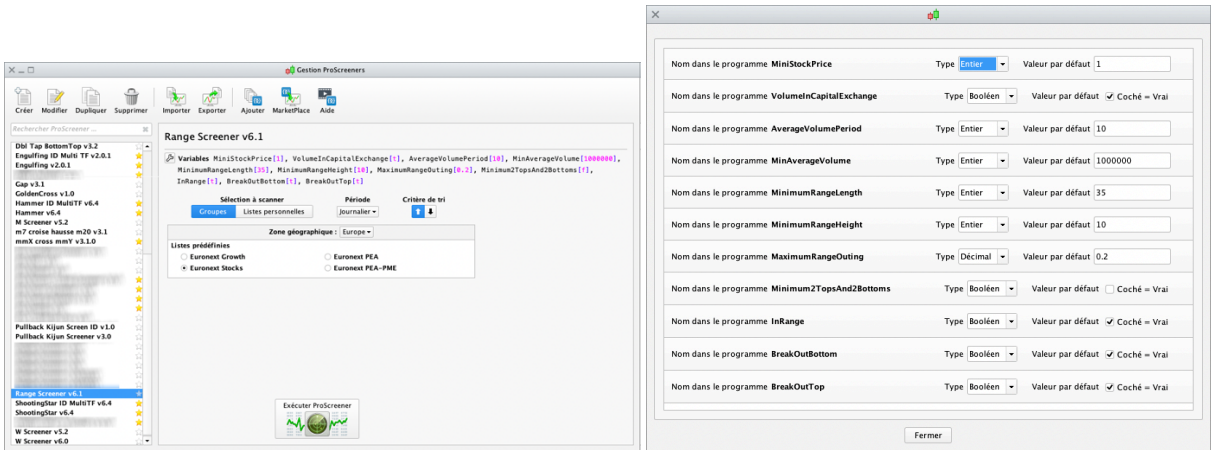

I valori mostrati sono esempi, non impostazioni ottimali o consigliate. Scegliere valori adatti ai propri criteri.

Filtri generali sul giornaliero, indipendentemente dal timeframe di ricerca:

- MiniStockPrice = prezzo minimo dei titoli ricercati.
- VolumeInCapitalExchange = calcola il volume medio come controvalore scambiato (selezionato) o numero di azioni scambiate (deselezionato).
- AverageVolumePeriod = periodo del volume medio, in candele giornaliere.
- MinAverageVolume = volume medio minimo, espresso in numero di azioni o controvalore scambiato secondo VolumeInCapitalExchange.

Questi filtri generali permettono di garantire un livello minimo di liquidità nei titoli restituiti dallo Screener, secondo i parametri selezionati sopra.

Criteri di ricerca configurabili:

- MinimumRangeLength = lunghezza minima del range, espressa in numero di candele.

- MinimumRangeHeight = altezza minima del range, espressa come differenza percentuale tra il limite inferiore e quello superiore.

- MaximumRangeOuting = sconfinamento massimo consentito sopra o sotto il range, espresso come multiplo dell'altezza del range. Ad esempio, un valore di 0,2 limita gli eccessi a 0,2 × l'altezza del range. Si considerano soltanto i corpi delle candele (prezzi di chiusura o apertura); le ombre sono escluse.

- Minimum2TopsAnd2Bottoms = richiede almeno due contatti con il limite superiore e due con quello inferiore del range, alternando massimi e minimi. Selezionato = attivato; deselezionato = disattivato.

- InRange = richiede che il prezzo corrente sia nel range. Selezionato = attivato; deselezionato = disattivato.

- BreakOutBottom = richiede che il prezzo corrente stia rompendo il limite inferiore del range. Selezionato = attivato; deselezionato = disattivato.

- BreakOutTop = richiede che il prezzo corrente stia rompendo il limite superiore del range. Selezionato = attivato; deselezionato = disattivato.

Se InRange, BreakOutBottom e BreakOutTop sono tutti deselezionati, vengono inclusi solo i titoli con prezzo all'interno del range, come quando è selezionato solo InRange.

Classificazione dei risultati

La colonna «High / Low / BO» indica la posizione del prezzo o la rottura rilevata con i seguenti codici:

- 1 = prezzo nella metà superiore del range
- 2 = prezzo nella metà inferiore del range
- 10 = rottura del limite superiore del range
- 20 = rottura del limite inferiore del range

NOTA: usare gli stessi parametri di rilevamento nello Screener e nell'Indicatore per ritrovare le stesse configurazioni sul grafico.



AVVERTENZA

Gli strumenti proposti (indicatori e screeners) non costituiscono consulenza in materia di investimenti, ma consentono di individuare specifiche configurazioni grafiche.
L'investimento sui mercati finanziari comporta rischi che possono arrivare alla perdita totale del capitale.
L'utente comprende e accetta di utilizzare questi strumenti sotto la propria esclusiva responsabilità. P2C Trading declina ogni responsabilità per il loro utilizzo e per le conseguenze che ne potrebbero derivare.