Elder Impuls Screener

Videoanleitung auf unserem YouTube-Kanal:
https://youtu.be/B21e5UKzP1s

Neuigkeiten und Chartkonstellationen finden Sie auf 𝕏 / Twitter:
https://x.com/P2C_Trading

I. Bedienungsanleitung

Der Screener sucht nach Aktien mit einer ersten grünen und/oder roten Kerze gemäß Alexander Elders Impuls-System. Einer ersten grünen Kerze geht eine rote oder blaue voraus; einer ersten roten eine grüne oder blaue.


Funktioniert in allen Zeiteinheiten. Elder Impuls Indikator enthalten.
Das Impuls-System kombiniert zwei Kriterien: Trägheit und Kraft.


- Die Trägheit entspricht der Steigung eines kurzen gleitenden Durchschnitts.
- Die Kraft entspricht der Steigung des MACD-Histogramms mit Standardeinstellungen.

Steigen sowohl der gleitende Durchschnitt als auch das MACD-Histogramm, ist der Impuls grün.
Fallen beide, ist der Impuls rot.
Bei gegenläufigen Richtungen oder mindestens einem unveränderten Wert ist der Impuls blau.

Die Bestätigung über mehrere Zeiteinheiten filtert Ergebnisse anhand der gewählten höheren Zeiteinheiten. Bei einer ersten grünen Kerze müssen alle einen grünen oder blauen Impuls zeigen; bei einer ersten roten einen roten oder blauen. Beispiel: Suche im Tageschart mit Wochenbestätigung.

Die Parameter werden im Menü „Variables“ des Screeners eingestellt.

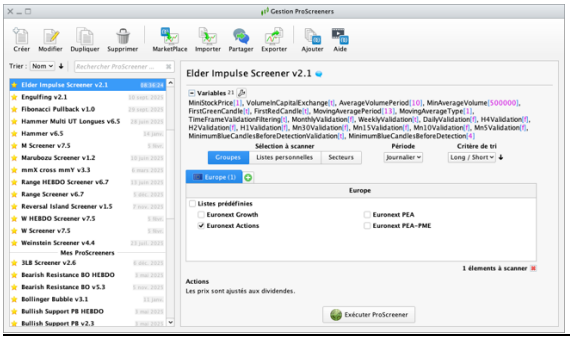

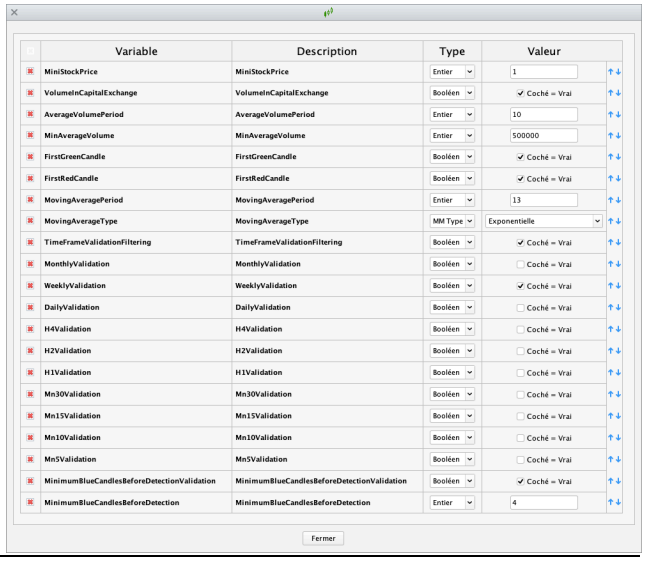

Variable	Description	Type	Valeur
MiniStockPrice	MiniStockPrice	Entier	1
VolumeInCapitalExchange	VolumeInCapitalExchange	Booléen	Coché = Vrai
AverageVolumePeriod	AverageVolumePeriod	Entier	10
MinAverageVolume	MinAverageVolume	Entier	500000
FirstGreenCandle	FirstGreenCandle	Booléen	Coché = Vrai
FirstRedCandle	FirstRedCandle	Booléen	Coché = Vrai
MovingAveragePeriod	MovingAveragePeriod	Entier	13
MovingAverageType	MovingAverageType	MM Type	Exponentielle
TimeFrameValidationFiltering	TimeFrameValidationFiltering	Booléen	Coché = Vrai
MonthlyValidation	MonthlyValidation	Booléen	Coché = Vrai
WeeklyValidation	WeeklyValidation	Booléen	Coché = Vrai
DailyValidation	DailyValidation	Booléen	Coché = Vrai
H4Validation	H4Validation	Booléen	Coché = Vrai
H2Validation	H2Validation	Booléen	Coché = Vrai
H1Validation	H1Validation	Booléen	Coché = Vrai
Mn30Validation	Mn30Validation	Booléen	Coché = Vrai
Mn15Validation	Mn15Validation	Booléen	Coché = Vrai
Mn10Validation	Mn10Validation	Booléen	Coché = Vrai
Mn5Validation	Mn5Validation	Booléen	Coché = Vrai
MinimumBlueCandlesBeforeDetectionValidation	MinimumBlueCandlesBeforeDetectionValidation	Booléen	Coché = Vrai
MinimumBlueCandlesBeforeDetection	MinimumBlueCandlesBeforeDetection	Entier	4

Fermer

Die gezeigten Werte sind Beispiele, keine optimalen oder empfohlenen Einstellungen. Wählen Sie Werte, die Ihren Kriterien entsprechen.

Allgemeine Filterung auf Tagesbasis

- MiniStockPrice = Mindestkurs der gesuchten Aktien.

- VolumeInCapitalExchange = berechnet das durchschnittliche Volumen als gehandelten Geldwert (angekreuzt) oder Anzahl gehandelter Aktien (nicht angekreuzt). Die Mittelung begrenzt den Einfluss einzelner Volumenspitzen.

- AverageVolumePeriod = Zeitraum für das durchschnittliche Volumen, in Tageskerzen.

- MinAverageVolume = durchschnittliches Mindestvolumen, je nach VolumeInCapitalExchange als Anzahl von Aktien oder gehandelter Geldwert angegeben.

Diese Filter ermöglichen die Auswahl der gewünschten Liquidität. Sie verwenden Tagesdaten, unabhängig von der Suchzeiteinheit.

Einstellbare Suchkriterien

- FirstGreenCandle = sucht erste grüne Kerzen. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.
- FirstRedCandle = sucht erste rote Kerzen. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.
- MovingAveragePeriod = Periode des gleitenden Durchschnitts zur Impulsberechnung, in Kerzen der jeweiligen Zeiteinheit.
- MovingAverageType = Typ des gleitenden Durchschnitts, im Dropdown-Menü auswählbar: SMA, EMA, WMA usw.

- TimeFrameValidationFiltering = aktiviert die Bestätigung durch die gewählten höheren Zeiteinheiten. Alle müssen das Signal bestätigen: grüner oder blauer Impuls bei einer ersten grünen Kerze; roter oder blauer bei einer ersten roten. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.
- MonthValidation bis Mn5Validation = Auswahl der verfügbaren Bestätigungszeiteinheiten, von monatlich bis 5 Minuten. Wählen Sie höhere Zeiteinheiten als die Suchzeiteinheit.
- MinimumBlueCandlesBeforeDetectionValidation = aktiviert den Filter für eine Mindestanzahl aufeinanderfolgender blauer Kerzen unmittelbar vor der aktuellen Kerze. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.
- MinimumBlueCandlesBeforeDetection = Mindestanzahl aufeinanderfolgender blauer Kerzen vor der ersten grünen oder roten Kerze, wenn der obige Filter aktiviert ist.

-

Erkennungen und Bestätigungsfarben ändern sich während der Kerzenbildung und können vor Kerzenschluss noch variieren.

ACHTUNG: Wird ein Chart während der Handelszeiten geöffnet, aktualisiert sich die Farbe der höheren Zeiteinheit mit dem ersten Trade nach dem Öffnen des Charts. Bei illiquiden Aktien kann dies länger dauern.



RISIKOHINWEIS

Die angebotenen Werkzeuge (Indikatoren und Screener) stellen keine Anlageberatung dar. Sie dienen dazu, bestimmte Chartformationen zu erkennen.
Investitionen an den Finanzmärkten sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.
Der Nutzer versteht und akzeptiert, dass er diese Werkzeuge ausschließlich auf eigene Verantwortung verwendet. P2C Trading übernimmt keine Haftung für deren Nutzung oder die daraus entstehenden Folgen.