# Screener und Indikator für Konsolidierungszonen


**Alle unsere Videoanleitungen auf unserem YouTube-Kanal:**
https://www.youtube.com/@P2CTrading

## I. Screener

Der Screener sucht Aktien innerhalb einer Konsolidierungszone oder mit Ausbruch nach oben oder unten. Die Erkennung ändert sich während der Kerzenbildung und kann vor Kerzenschluss noch variieren.

Funktioniert in allen Zeiteinheiten.

**Die Parameter werden im Menü „Variables“ des Screeners eingestellt:**

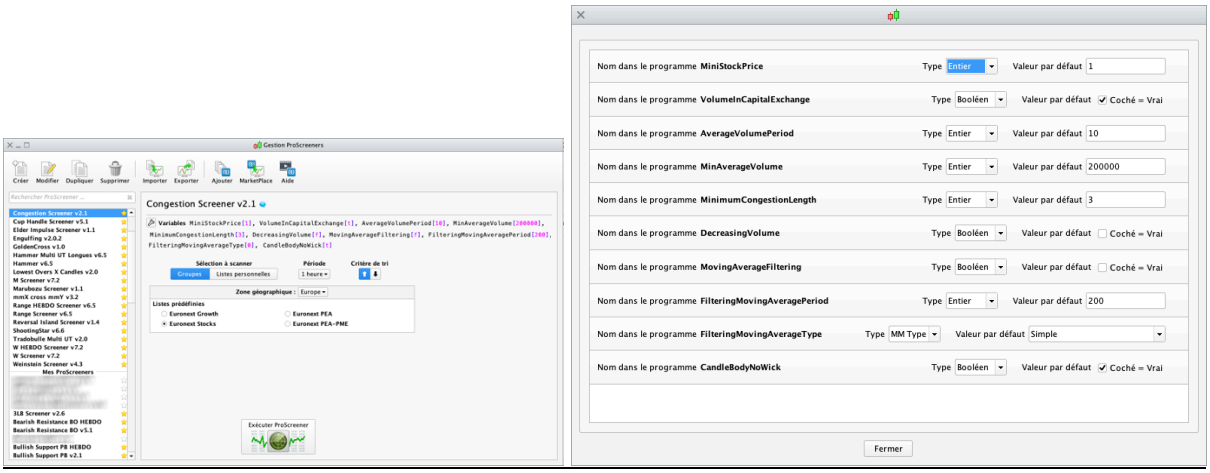


Die gezeigten Werte sind Beispiele, keine optimalen oder empfohlenen Einstellungen.

**Allgemeine Filterung auf Tagesbasis, unabhängig von der Suchzeiteinheit:**

- MiniStockPrice = Mindestkurs der gesuchten Aktien.

- VolumeInCapitalExchange = berechnet das mittlere Volumen als gehandelten Geldwert (angekreuzt) oder Anzahl gehandelter Aktien (nicht angekreuzt). Die Mittelung begrenzt den Einfluss einzelner Volumenspitzen.

- AverageVolumePeriod = Zeitraum des mittleren Volumens für die allgemeinen Filter, in Tageskerzen. Legt auch den Zeitraum für DecreasingVolume fest, berechnet in der Suchzeiteinheit.

- MinAverageVolume = durchschnittliches Mindestvolumen, je nach VolumeInCapitalExchange als Anzahl von Aktien oder gehandelter Geldwert angegeben.

Mit diesen Filtern wählen Sie das gewünschte Liquiditätsniveau.

**Einstellbare Suchkriterien**

- MinimumCongestionLength = Mindestanzahl der Kerzen, die die Erkennungskriterien einer Konsolidierungszone erfüllen. Empfohlen wird ein Wert zwischen 2 und 5.
- DecreasingVolume = verlangt auf der letzten Kerze ein niedrigeres mittleres Volumen als auf der vorherigen, in der Suchzeiteinheit. AverageVolumePeriod legt den Zeitraum fest. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.
- MovingAverageFiltering = verlangt einen aktuellen Kurs über dem gleitenden Durchschnitt, auch bei Ausbrüchen nach unten. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.
- FilteringMovingAveragePeriod = Periode des Filterdurchschnitts, in Kerzen der Suchzeiteinheit.
- FilteringMovingAverageType = Art des gleitenden Filterdurchschnitts, im Dropdown-Menü wählbar: SMA, EMA usw.
- CandleBodyNoWick = Preise für die Erkennung. Angekreuzt = nur Kerzenkörper; nicht angekreuzt = Kerzenkörper und Dochte.

**Auswertung der Ergebnisse**

Die Spalte „Inside / Long / Short“ zeigt den Code der erkannten Konstellation:

- 0 = Kurs innerhalb der Konsolidierungszone
- 1 = Kurs durchbricht die Obergrenze der Konsolidierungszone
- 2 = Kurs durchbricht die Untergrenze der Konsolidierungszone




**HINWEIS: Verwenden Sie im Screener und Indikator dieselben Erkennungsparameter und dieselbe Zeiteinheit, um dieselben Konstellationen im Chart wiederzufinden.**

## II. Indikator

Der Indikator zeigt die vom Screener erkannten Konsolidierungszonen. Die Anzeige ändert sich während der Kerzenbildung und kann vor Kerzenschluss noch variieren.
Funktioniert in allen Zeiteinheiten.

**Die Parameter werden im Konfigurationsmenü des Indikators eingestellt:**

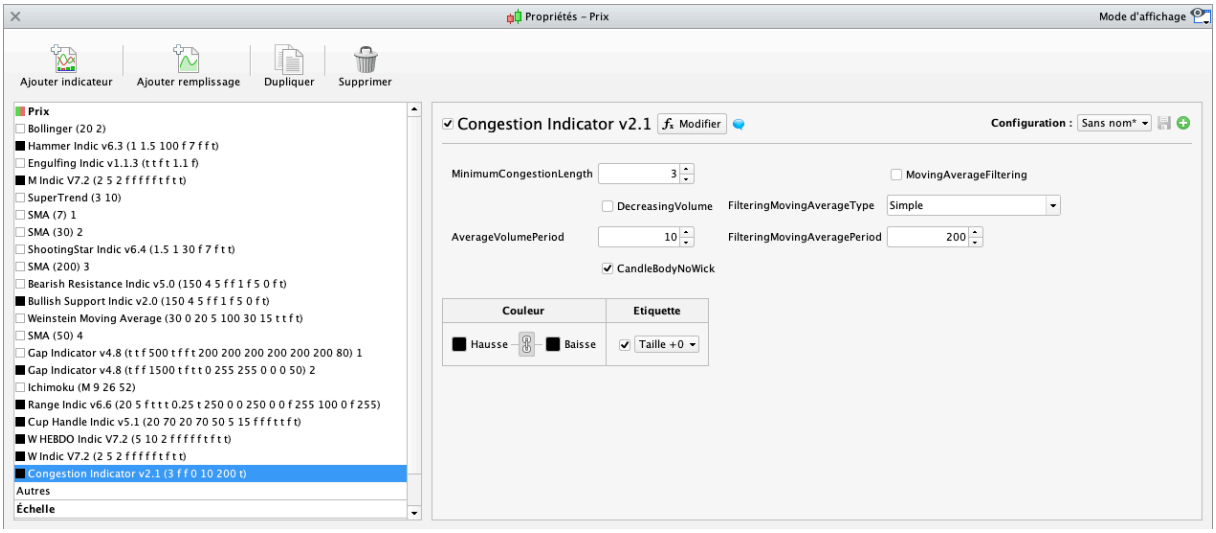


Die gezeigten Werte sind Beispiele, keine optimalen oder empfohlenen Einstellungen. Wählen Sie Werte, die Ihren Kriterien entsprechen.

- MinimumCongestionLength = Mindestanzahl der Kerzen, die die Erkennungskriterien einer Konsolidierungszone erfüllen. Empfohlen wird ein Wert zwischen 2 und 5.
- DecreasingVolume = verlangt auf der letzten Kerze ein niedrigeres mittleres Volumen als auf der vorherigen, in der Chartzeiteinheit. AverageVolumePeriod legt den Zeitraum fest. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.
- AverageVolumePeriod = Zeitraum des von DecreasingVolume verwendeten mittleren Volumens, in Kerzen der Chartzeiteinheit.
- MovingAverageFiltering = verlangt einen aktuellen Kurs über dem gleitenden Durchschnitt, auch bei Ausbrüchen nach unten. Angekreuzt = aktiviert; nicht angekreuzt = deaktiviert.
- FilteringMovingAveragePeriod = Periode des Filterdurchschnitts, in Kerzen der Chartzeiteinheit.
- FilteringMovingAverageType = Art des gleitenden Filterdurchschnitts, im Dropdown-Menü wählbar: SMA, EMA usw.
- CandleBodyNoWick = Preise für die Erkennung. Angekreuzt = nur Kerzenkörper; nicht angekreuzt = Kerzenkörper und Dochte.

**HINWEIS: Verwenden Sie im Screener und Indikator dieselben Erkennungsparameter und dieselbe Zeiteinheit, um dieselben Konstellationen im Chart wiederzufinden.**


**RISIKOHINWEIS**

Die angebotenen Werkzeuge (Indikatoren und Screener) stellen keine Anlageberatung dar. Sie dienen dazu, bestimmte Chartformationen zu erkennen.
Investitionen an den Finanzmärkten sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.
Der Nutzer versteht und akzeptiert, dass er diese Werkzeuge ausschließlich auf eigene Verantwortung verwendet. P2C Trading übernimmt keine Haftung für deren Nutzung oder die daraus entstehenden Folgen.